

Vejle Spildevand A/S
Toldbodgade 20
7100 Vejle

Kristine Thorsen
Projektleder

Lokal tlf.: 76 81 24 45
Mobil tlf.: 40 12 40 62
KTSEN@vejle.dk

14. november 2024

J. nr.: 06.11.00-P00-1-19

Tillæg til udledningstilladelse for Brejning Renseanlæg vedrørende nødoverløb.

Vejle Spildevand A/S har søgt om udledningstilladelse til nødoverløb ved Brejning Renseanlæg på baggrund af Miljøstyrelsens tilsyn med renselanlægget i 2023.

Baggrund

Brejning Renseanlæg har en gældende udledningstilladelse dateret den 15. september 2020. Renseanlægget er godkendt til en behandlingskapacitet på 19.600 PE.

Ved tilsyn på renselanlægget i 2023 er det konstateret, at nødoverløb ved indløbsbygværk på renselanlægget ikke er indeholdt i den gældende udledningstilladelse til renselanlægget. Vejle Spildevand har derfor modtaget en indskærpelse af dette forhold.

Den manglende udledningstilladelse vedrørende dette nødoverløb meddeles i nærværende udledningstilladelse som et tillæg til den gældende udledningstilladelse til Brejning Renseanlæg af 15. september 2020.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning spildevand ved nødoverløb fra Brejning Renseanlæg til Vejle Fjord på nedenstående vilkår. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
spildevand@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10 2024

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 14. november 2024.

Vilkår

1. Udledningen skal foregå som beskrevet i ansøgningen.
2. Ved behov for anvendelse af nødoverløb skal kommunen og tilsynsmyndigheden orienteres straks.
3. Funktionsfejl, uheld med spild mm. skal omgående meddelelse kommunen og tilsynsmyndigheden.
4. Ved havari med behov for nødoverløb skal tid, udledte mængder og lignende registreres.

Afgørelse vedrørende VVM-screening

I forbindelse med ansøgningen er der foretaget en VVM-screening i henhold til: Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) ².

Vejle Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af et krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. Der kan klages over VVM-afgørelsen i henhold til § 49 i Miljøvurderingsloven, og der henvises til nedenstående klagevejledning.


Projektbeskrivelse

Overløbsbygværket er en del af indløbsbygværket til Brejning Renseanlæg.

Nødoverløbet er lavet i forbindelse med etablering af Brejning Renseanlæg i 1992, men er ikke beskrevet i udledningstilladelsen for Brejning Renseanlæg af 15. september 2020.

Overløbet vil under normale driftsforhold ikke komme i anvendelse. Overløbet er alene en teknisk foranstaltning i tilfælde af alvorligt nedbrud på Brejning Renseanlæg, og skal beskytte anlægget og området mod oversvømmelser.

² Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

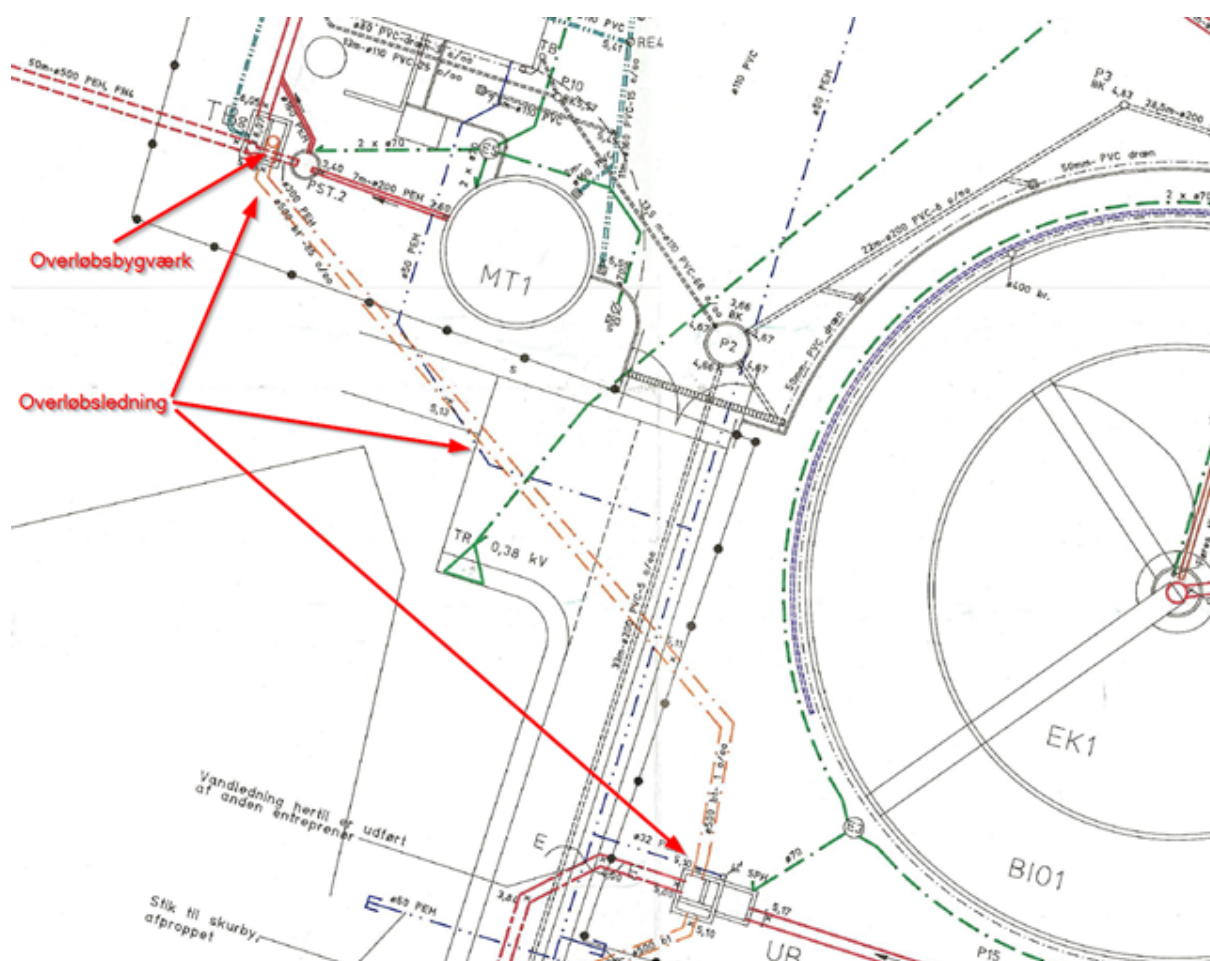

Udledningsskema

Udløbsnummer/navn: OV ved Brejning Renseanlæg	Vandområde: Lillebælt (Vejle Fjord)
Overløb er en del af indløbsbygværket	Overløb skal kun anvendes i forbindelse med evt. havari på Brejning Renseanlæg

Kommunens vurdering:

Indretning af overløb

Kommunen vurderer ikke der er behov for ændring af eksisterende indretning af overløb, som er en del af indløbsbygværket på renseanlægget.

Vandområdeplan

I henhold til vandområdeplan 2021-2027 er målsætningen for Vejle Fjord; God økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er dårlig målt på ålegræs og klorofyl.

Nødoverløbet har ikke været i brug, hvorfor sandsynligheden for udledning af spildevand til fjorden er meget lille. En eventuel udledning skal begrænses mest muligt i den konkrete situation.

Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af ovenstående ikke sker en forøget belastning af Vejle Fjord, som kan forhindre opnåelse af målsætningen om "God økologisk tilstand" i Vejle Fjord.

Natura 2000

Vejle Fjord er ikke udpeget som Natura 2000 område, og dermed påvirker udledningen fra Brejning Renseanlæg ikke direkte et Natura 2000 område. Der ligger et Natura 2000 område ned til Vejle Fjord på nordsiden af fjorden og mod vest ind i fjorden. Det vurderes, at disse områder ikke vil blive berørt af en øget udledning fra renseanlægget. Desuden vurderer kommunen, at en udledning i forbindelse med overløb ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og restepråder for de dyrearter som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Badevand

Ved havari og en eventuel udledning af urensset spildevand skal der tages højde for en potentiel forurening, som kan have kortvarig betydning for badevandskvaliteten.

Der er en målestation ved Mørkholt Strand som kunne blive påvirket af en øget udledning fra Brejning Renseanlæg. Længere inde i fjorden ligger der badevandsmålestationer ved Brejning Strand og Andkær Vig. I perioder med tidevand eller pres ind i fjorden vil disse målestationer også kunne påvirkes.

Samlet vurdering

Vejle Kommune vurderer, at tilladelsen ved overholdelse af de givne vilkår kan meddeles uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Udledningstilladelsen vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af Vejle Fjord i forhold til målopfyldelse, påvirkning af Natura 2000 områder eller badevandskvaliteten.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. afgørelsens adressat;
2. enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
3. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
4. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
5. landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
6. landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
7. Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
8. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber den 12. december 2024. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger.

Lovhenvi sning

Miljøbeskyttelsesloven³

Spildevandsbekendtgørelsen⁴

Naturbeskyttelsesloven⁵

VVM-bekendtgørelsen⁶

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen

Friluftsrådet

Danmarks Sportsfiskerforbund

sesyd@sst.dk

fr@friluftsradet.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

³ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10 2024.

⁴ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 532 af 27. maj 2024

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1790 af 28. 12.2023.

⁶ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
DN	dn@dn.dk
Lokalforeninger under DN	dnvejle-sager@dn.dk
Vejle Museum	museerne@vejle.dk
Vejle Spildevand A/S	Claus D. Christensen

Venlig hilsen

Kristine Thorsen

Venlig hilsen

Kristine Thorsen