

Vinding Vandværk
Boeskærvej 5
7100 Vejle

Bo Uttrup

Lokal tlf.: 76812441
Mobil tlf.: 28710096
BOUPE@vejle.dk

6. marts 2025

J. nr.: 13.02.03-P19-1-25

Tilladelse til etablering af to nye rentvandstanke mv. i forbindelse med tilbygning til Vinding Vandværk

Vinding Vandværk har den 15.02.2025 søgt om tilladelse til en delvis ændring af eksisterende vandbehandlingsanlæg. Vinding Vandværk ønsker at opføre en tilbygning til vandværket, som skal rumme to nye rustfrie rentvandstanke på hver 80 m³ (I alt 160 m³). Tilbygningen skal endvidere rumme toilet, lager, generatorrum og mødelokale.

Vinding Vandværk søger om tilladelse, efter vandforsyningslovens §21, til etablering af de nye rentvandstanke samt indretning af rum til nødgenerator.

Der ændres ikke på den øvrige vandbehandling på vandværket, men de to eksisterende rentvandstanke af beton på 37 og 29 m³ nedlægges i forbindelse med ombygningen.

Selve byggeansøgningen vil blive behandlet kommunes byggemyndighed, og vil blive reguleret i byggetilladelsen.

Tilladelse

Vejle Kommune giver efter §21 i vandforsyningsloven¹ og §5, stk. 2. i Bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning² tilladelse til etablering af nye rentvandstanke og nødgenerator på Vinding Vandværk

Tilladelsen gives på følgende vilkår

Anlæggets indretning

1. Behandlingsanlægget er placeret på Boeskærvej 5, matr.nr. 23i Vinding By, Vinding.

Teknik & Miljø Vand

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandforsyning m.v. (nr. 299 af 8. juni jf. lovbek. Nr 1149 af 28. oktober 2024)

² Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (nr. 775 af 21. juni 2024)

2. Tilbygningen opføres i overensstemmelse med byggetilladelsen og indrettes som anført i fremsendte ansøgning.
3. Anlægget etableres til at kunne håndtere en gennemsnitlig kapacitet på 131 m³ pr døgn og en maksimal kapacitet på 14 m³/time.
4. Vandbehandlingen deles fortsat op i to selvstændige behandlingslinjer med hhv.
 - Beluftning
 - Trykfilteranlæg - dobbelt filtrering i lukket filterbeholdere
 - Rentvandstanke (2 stk. nye 80 m³)
 - Bundfældning og udledning af filterskyllevand
5. Eksisterende generator omplaceres fra udendørs container til separat generatorrum i den nye vandværksbygning. Der skal etableres et afkast fra generatoren, som føres ud af bygningen. Afkastet skal som minimum placeres 5 meter fra indblæsning til beluftning af råvandet. Alt håndtering og opbevaring af olie og brændstof til generatoren må udelukkende ske i generatorrummet. Der må ikke være afløb i gulv i generatorrummet. Det er aftalt med Vinding Vandværk, at der etableres en spildbakke under generatoren, som har et rumfang, der er stor nok til at rumme den største væsketank i generatoren.

Særlige vilkår under indkøring af anlægget

6. Under anlæg af de nye tanke opretholdes driften af den ene rentvandstank (29 m³)
7. De nye tanke tages i drift én ad gangen og gennemskylles med rent vand og vandet ledes til kloak. Under skylningen måles løbende indholdet af kim med eget testkit. Når niveauet af kim er tilpas lavt, indsættes et UV-filter inden vandet ledes ud til forbrugerne.
8. Når vandet ledes ud til forbrugerne, skal det dokumenteres, at vandkvaliteten overholder kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Vandet skal som minimum analyseres 1 gang pr. uge for:
 - Kimtal ved 22 °C
 - Coliforme bakterier
 - E. Coli

Ugentlige analyser skal fortsætte indtil der foreligger 2 på hinanden efterfølgende prøver fra hver tank, der viser vandet overholder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede vilkår overholdes. Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan tilbagekaldes efter lovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive lagt på kommunens hjemmeside www.vejle.dk/afgoelser

Vinding Vandværk, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller - www.virk.dk senest 4. april 2025. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Vinding Vandværk ønsker at udvide vandværket med en tilbygning med to ca. 80 m³ rustfrie rentvandstanke, samt disponibelt lokale (mødelokale), toilet, lager og generatortrum.

Ombygningen er nødvendig pga. den stor tilgang af nye forbrugere de seneste år. I 2015 hvor det nuværende vandværk blev taget i brug, var der 195 forbrugere, og i 2025 er antallet af forbrugere steget til 528. Vandværket kan se, at antallet af forbrugere fortsat kan stige med ca. 25 til 30 nye forbrugere med de lokalplaner, der allerede er godkendt.

Vandværkets indvindingskapacitet er tilstrækkelig med 3 borer med hver en kapacitet på 7 m³ i timen. Vandværket indvinder pt. ca. 44.000 m³ og regner i fremtiden med at komme op på ca. 48.500 m³.

Behandlingskapaciteten på vandværket er 2x7 m³/time, og udpumpningskapaciteten er 2x15 m³/time.

Vandværkets eksisterende rentvandstank kapacitet er for lille. De har to rentvandstanke i beton, en på 37 m³ og en på 29 m³, i alt 66 m³. Derfor ønsker vandværket af udvide med to rustfrie rentvandstanke på hver ca. 80 m³.

Rentvandstankene kommer desinficeret fra tankproducenten, men for en sikkerheds skyld anvendes et UV-anlæg ved indkøringen af de nye rentvandstanke.

Vinding Vandværk har en ansøgning om byggetilladelse liggende hos byggesagsafdelingen i Vejle Kommune, og forventer at få en byggetilladelse ultimo februar 2025. Hvis alt går godt, startes projektet op inden sommerferien.


Venlig hilsen

Bo Uttrup
Grundvandsspecialist

Kopi sendt til:
 Styrelsen for Patientsikkerhed
 Danmarks Sportsfiskerforbund
 Forbrugerrådet
 Danmarks Naturfredningsforening

sesyd@sst.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
fbr@fbr.dk
dnvejle-sager@dn.dk

Bilag 1: Bygningsoversigt – ny tilbygning

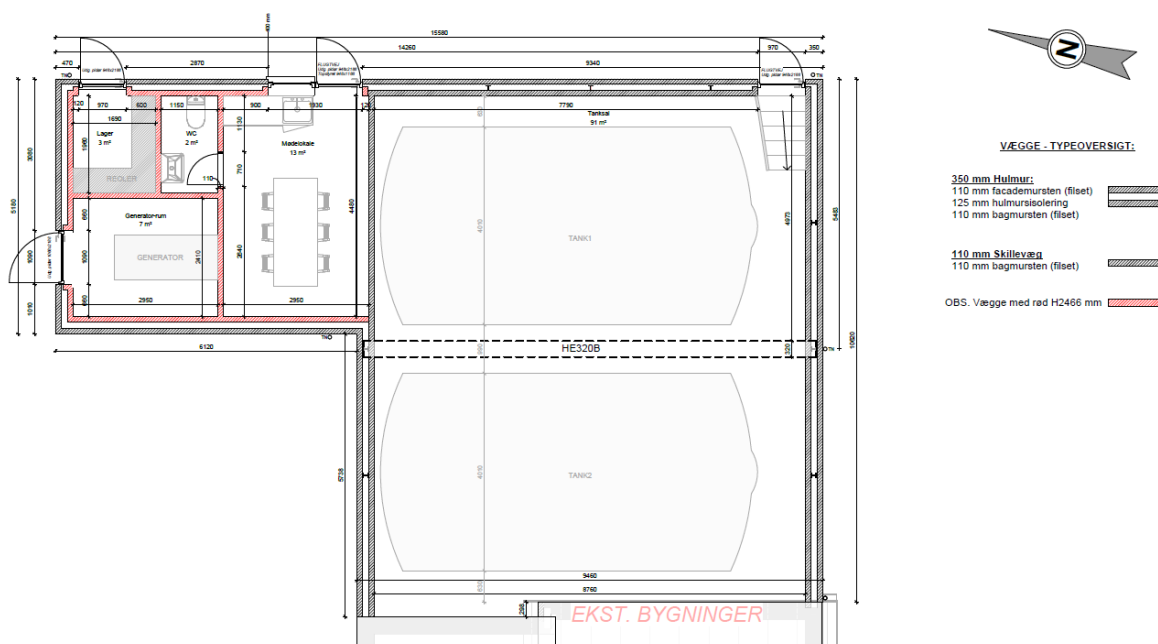

BYGHERRE: Vinding Vandværk	SAGSNR: 200386
ADRESSE: Boeskærvej 5, 7100 Vejle	REV DATO: 27-01-2025
MATR.NR. 23i Vinding by - Vinding	MÅL: 1:60 As indicated
ARKITEKT: B&B Byg projekt-afdeling - Tlf. 28776309	TEGNING: Grundplan